

**EMPRESAS PÚBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,  
GAS Y ASEO S.A E.S.P**


**CERTIFICA**

Que previa revisión y supervisión de control diario de operación de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA, la dosificación para el correcto funcionamiento de la misma, con una población atendida de ochenta 80 usuarios y un tiempo de dosificación de 3 h/día; es la siguiente:

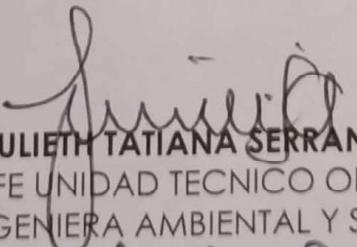
<b>VARIABLE</b>	<b>DOSIFICACION POR DIA</b>			
	<b>% BOMBA</b>	<b>GALON/LITRO</b>	<b>DURACION (Hras)</b>	<b>INSUMO</b>
	2,4	1/3.79	3	lt/bombeo
Agua producida (m <sup>3</sup> /dia)			79,92	
Dosificacion hipoclorito de sodio	0,85	4,66	3	14,0
Dosificacion hidroxicloruro de	0,3	0,67	3	2,0
Dosificacion soda	0,2	0,6	3	1,8
Cloro en pastillas	N/A	0,167	3	0,5

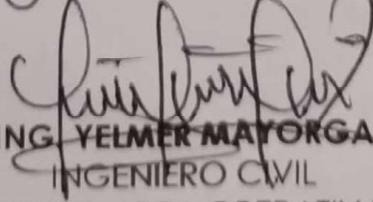
Para constancia se firma en Hato Corozal, el día 22 de abril de 2022

Cordialmente,

  
**DRA. EGYDY FABIOLA ANTOLÍNEZ REYES**

GERENTE EPHAC S.A E.S.P

  
**ING. JULIETH TATIANA SERRANO QUINTERO**  
JEFE UNIDAD TECNICO OPERATIVO  
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA

  
**ING. YAMMER MAYORGA**  
INGENIERO CIVIL  
APOYO AREA OPERATIVA